


ДОДАТОК 3.D (довідковий) Приклад форми зведеного звіту.

У таблиці D.1 наведено приклад відповідної форми для звітування про результати. На рисунку D.1 наведено приклад відповідного креслення для ілюстрації розташування пробовідбірників повітря та відповідних елементів, таких як вентиляційні отвори для подачі повітря. Усі елементи, наведені в таблиці D.1, повинні бути вказані у звіті разом із кресленням будівлі, на якому позначено місця відбору проб, за винятком випадків, коли були допущені відхилення від процедур, викладених у цьому стандарті. Про будь-які відхилення від процедур, викладених у цьому стандарті, потрібно повідомляти.

Таблиця D.1 — Приклад форми зведеного звіту

1. Інформація про будівлю			
Клієнт:			
Будівля:			
Місце відбору проб азбесту (креслення, якщо є):			
Оцінена площа (м ²):		Кількість кімнат в оцінюваній зоні:	
Дата вимірювання:		Часовий період вимірювання:	
2. Мета вимірювання:			
Переважаюча концентрація в повітрі ()		Кінцеве очищення повітря ()	
Витік з зони утримання ()		Розслідування випадків або подій ()	
Інше (вказіть)			
3. Визначення кількості необхідних зразків			
Кількість одиниць приміщень відповідно до ISO 16000-7:			
Кількість зразків, визначена стандартом ISO 16000-7:			
Кількість зразків, скоригована до:			
Причини коригування:			
4. Метод: ISO 8672 () ISO 10312 () ISO 13794 () ISO 14966 () Інший ()			
5. Методи моделювання:			
6. Час моделювання як відсоток від часу збору зразків:			
7. Результати (державні одиниці виміру): волокна/мл () структури/л () волокна/м ³ ()			
01.	05.	09.	13.
02.	06.	10.	14.
03.	07.	11.	15.
04.	08.	12.	16.
8. Спостереження			
() Під час відбору проб не було виявлено жодних обставин, які б викликали сумніви щодо репрезентативності результатів аналізу проб повітря.			
() Вибірка не була репрезентативною, оскільки:			
() Кількість зразків занадто мала			
() Поверхні були вологими			
() Інше (вказіть):			
9. Граничні значення			
() Граничні значення були дотримані			
() Граничні значення були перевищені			
10. Додаткові вимоги до відбору проб			
() Додатковий відбір проб не потрібний			
() Додатковий відбір проб у місцях необхідний, оскільки перевищено граничне значення			
() Потрібен додатковий відбір проб у місцях, оскільки вони пов'язані з місцями, зазначеними в підпункті 7.2, шляхом обміну повітрям			
() Відповідно до ISO 16000-7, необхідний додатковий відбір проб у місцях.			
Сертифікація результатів			
Підпис:		Дата:	

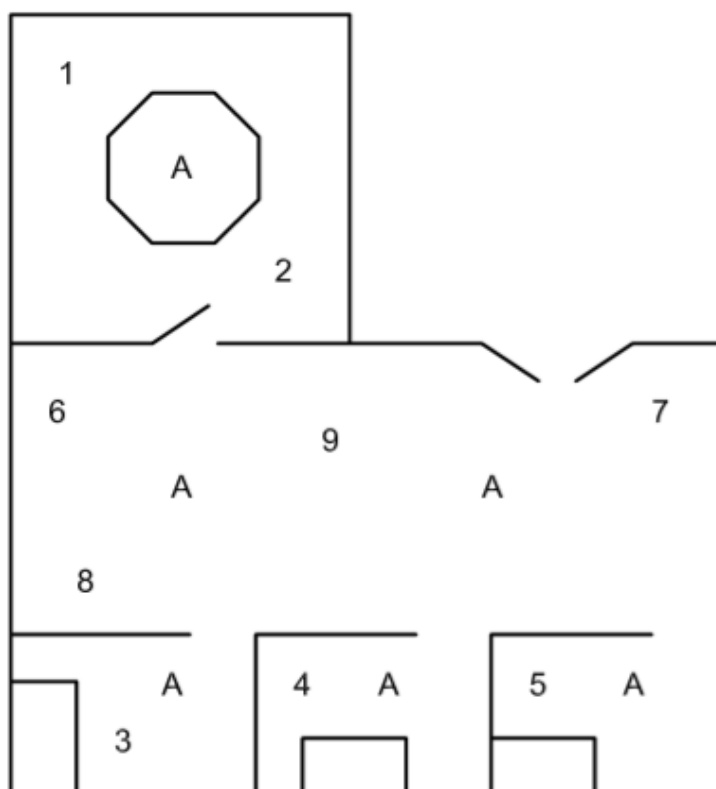

Цифри позначають розташування пробовідбірників повітря.

Місця, позначені літерою «А», є вентиляційними отворами для подачі повітря.

Рисунок D.1 — Приклад схеми розташування точок відбору проб повітря